WĘZEŁ GŁÓWNY PODŁĄCZENIOWY

WĘZEŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA – 75/50°C Q= 220kW

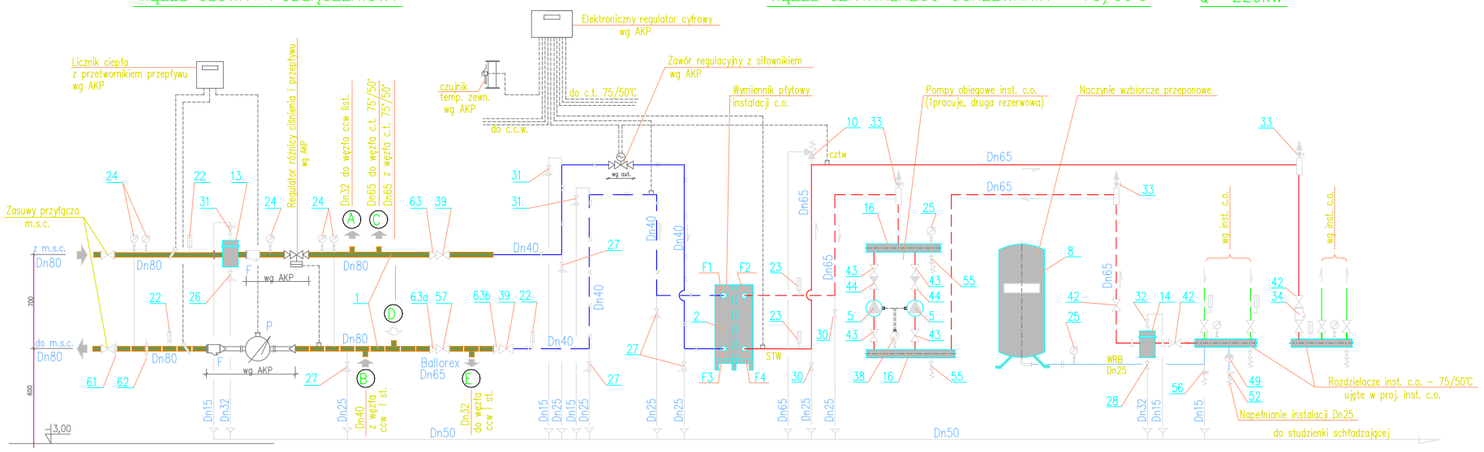

OZNACZENIA:

- węzeł główny podłączeniowy
- woda sieciowa 122/55°C
- woda instalacyjna c.o. i c.t. 75/50°C
- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja c.w.
- przewody odwadniające i odpowietrzające
- przewody pomocnicze

WĘZEŁ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO – 75/50°C Q=520kW

WĘZEŁ WYMIENNIKOWY CCW – 5/55°C

$Qcw_{max.}$ = 120kW
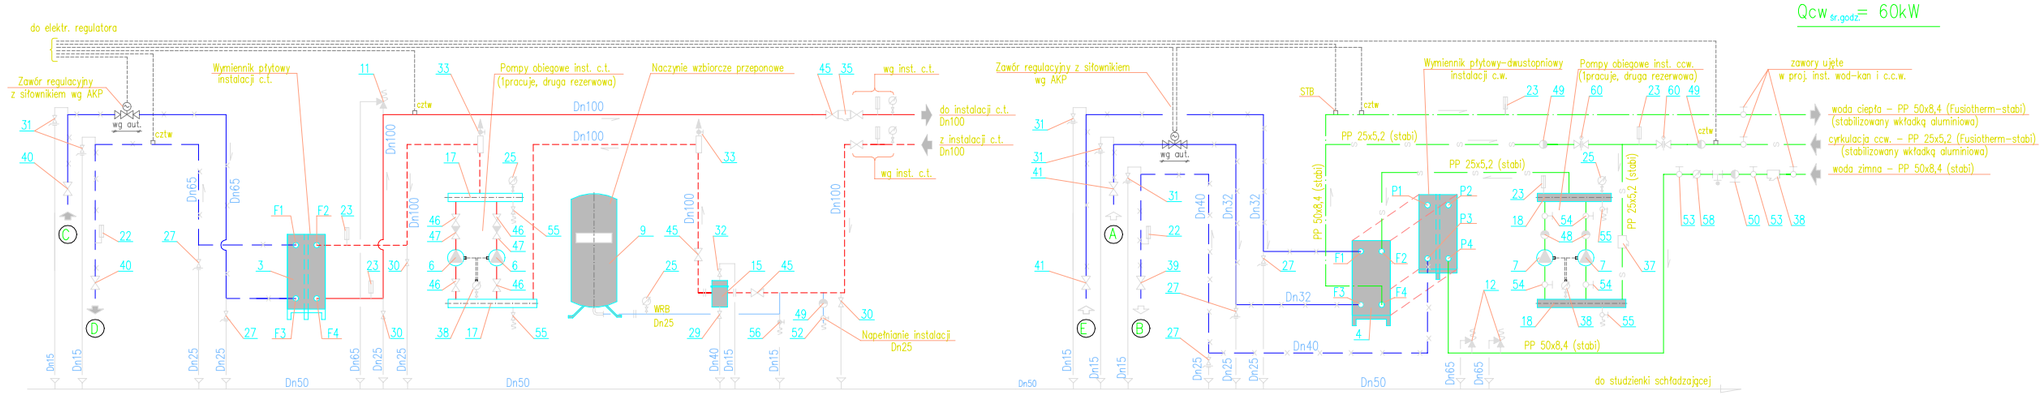
$Qcw_{śr.godz.}$ = 60kW